



PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP

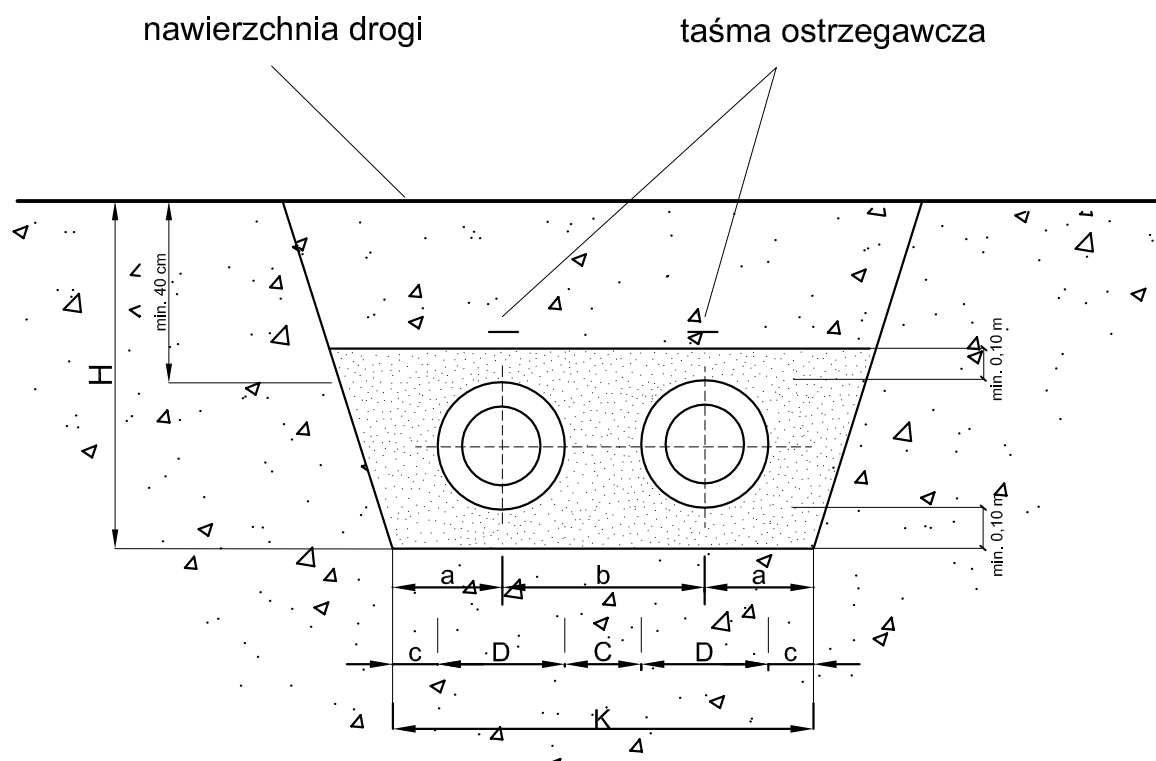


Przekrój i podstawowe wymagane wymiary wykopu

Ø nom.	d / D	a	b	C	c	K
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
20	26,9/90	195	240	150	135	600
25	33,7/90	195	240	150	135	600
32	42,4/110	195	260	150	140	650
40	48,3/110	195	260	150	140	650
50	60,3/125	212	275	150	150	700
65	76,1/140	230	290	150	150	750
80	88,9/160	245	310	150	165	800
100	114,3/200	275	400	200	175	950
125	139,7/225	287	425	200	175	1000



grunt rodzimy



obsypka żwirowa

PRACOWNIA PROJEKTOWA S ŁAWOMIR PARTYKA			SKALA
PRZEKRÓJ PRZEZ WYKOP			1:20
OBIEKT	Przyłącze ciepłownicze 2xØ60,3/125 do budynku G.O.P.S		
LOKALIZACJA	Skarszewy ul .Szkolna dz. nr 196/4		
PROJEKTANT	IMIĘ I NAZWISKO		
	mgr inż. Sławomir Partyka	POM/0112/POOS/05	
SPRAWDZIŁ			
BRANŻA:instal.	FAZA: proj. budowlany	DATA: IX 2009 r.	NR RYS. 4